

# **TÚZRIADÓ TERV**

## **VAS MEGYEI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM**

### **BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM**

### **SZOMBATHELY, ADY ENDRE TÉR 2.**



**A TÚZRIADÓ TERVET A PORTA HELYSÉGBEN ÁLLANDÓAN HOZZÁFÉRHETŐ  
HELYEN KELL ELHELYEZNI!**

**Berzsenyi Dániel Kollégium**

**Szombathely**

**Ady Endre tér 2.**

## **TŰZRIADÓ TERV**

### **A TŰZJELZÉS MÓDJA**

Aki a létesítmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul jelezni.

A tüzet a környezetében, illetve a veszélyeztetett épületrészben tartózkodóknak az azt észlelő munkavállaló hangos „Tűz van! Tűz van!” kiáltásokkal jelezze, ezzel ezzel egyidejűleg a körülményektől függően személyesen, telefonon vagy hírvivő útján gondoskodni kell a tűzoltás irányítására kijelölt személy és a portás értesítéséről.

A tűzoltósághoz történő tűzjelzést a hívásfogadó központnak a 105 vagy a 112 segélyhívó számon, vagy a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének a + 36 94 311-637 hívószámon a vagy a tűzoltóságnak a + 36 94 513-430 hívószámon telefonon kell végrehajtani.

Ha bármilyen ok miatt a tűzoltósághoz történő közvetlen tűzjelzésre nincs lehetőség, a tüzet a rendőrségnek a 107 hívószámon vagy a mentőszolgálatnak a 104 hívószámon illetőleg a Polgármesteri Hivatalnak a +36 94 520-100 hívószámon kell jelezni, akik a hozzájuk beérkező tűzjelzést kötelesek haladéktalanul továbbítani a tűzoltósághoz.

### **A TŰZOLTÓSÁG RIASZTÁSI RENDJE**

Aki a létesítmény területén tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli köteles azt haladéktalanul telefonon jelezni a hívásfogadó központnak, a katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányító ügyeletének vagy a tűzoltóságnak.

A tűzjelzésnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat:

A tüzeset pontos helyét, címét.

Mi ég, mi van veszélyeztetve.

Emberélet veszélyben van-e

A tüzet jelző nevét, a jelzésre használt telefon számát.

### **AZ ÉPÜLETBEN, ÉPÜLETRÉSZBEN, SZABADTÉREN TARTÓZKODÓ VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK RIASZTÁSI RENDJE**

A tüzet észlelő munkavállaló vagy tanuló a közvetlen környezetében illetve a veszélyeztetett épületben, épületrészben tartózkodókat hangos „Tűz van ! Tűz van!” kiáltásokkal, vagy a körülményektől függően telefonon vagy hírvivő útján riassza, ezzel egy,

ezzel egyidejűleg a körülményektől függően személyesen, telefonon vagy hírvivő útján gondoskodjon a tűzoltás irányítására kijelölt személy és a portás értesítéséről.

A létesítményben tartózkodókat tűzriadó esetén a tűzoltás irányítására kijelölt személy a körülményektől függően csengőjelzéssel, szükség esetén személyesen, telefonon vagy hírvivők útján riasztja.

### **A MUNKAVÁLLALÓK FELADATAI A TŰZOLTÓSÁG MEGÉRKEZÉSÉIG**

A létesítményben tartózkodó munkavállalók tűzriadó esetén - kivéve azokat a munkavállalókat, akik már megkezdték a beavatkozást, illetve a kiürítést – a bejárat előtti szabadtéren kötelesek jelentkezni és a tűzoltás irányítójának utasításai szerint eljárni.

A tüzet észlelő munkavállaló a tűzoltás irányítására kijelölt személlyel a helyszínre érkezésekor közölje a rendelkezésére álló, az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos adatokat, információkat.

Az intézmény munkavállalói a tűzoltás irányítására kijelölt munkavállaló utasításai szerint életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével a tűzoltásban kötelesek közreműködni.

#### **Az irányítás rendje**

A létesítményben a tűzoltás felelős vezetője a hivatásos tűzoltóság megérkezéséig:

|                                 | Név   | Telefonszám |
|---------------------------------|-------|-------------|
| kollégumvezető                  | _____ | _____       |
| távollétében az ügyeletes tanár | _____ | _____       |

A helyszínre érkező, magasabb beosztású a vezetőnek a tűzoltás vezetését át kell vennie. A legmagasabb beosztású vezető a helyszínre érkezést követően - a tűzoltás vezetésének átvétele nélkül is - felelős mindazért, ami az esemény felszámolásával kapcsolatban a helyszínen történik.

A tűzoltás irányítását végzők a biztonsági és a munkavédelmi szabályok megtartásáról és megtartatásáról kötelesek gondoskodni, illetve azok alapján a tűzoltásban résztvevők baleset- és életvédelméről minden helyzetben intézkedni.

A tűzoltásban résztvevőket határozott, pontos, félreérthetetlen utasításokkal kell irányítani.

#### **Kiürítés, a létesítmény elhagyásának módja**

A tűz által veszélyeztetett épületben a tűzoltás irányítója haladéktalanul szervezze meg a kiürítést, gondoskodjon a veszélyeztetett területen tartózkodók szabadba, veszélytelen területre történő eltávozásáról, illetve eltávolításáról.

A kiürítés alatt folyamatosan, illetve annak befejezésekor meg kell győződni arról, hogy a veszélyeztetett épületet mindenki elhagyta.

A tűzoltás irányítója gondoskodjon a helyiségek kiürítése végrehajtásának ellenőrzéséről.

Az épület elhagyásához igénybe vehető kiürítési útvonalakat a mellékelt alaprajzok tartalmazzák.

Kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani.

### **Felderítés**

A tűzoltás irányítójának a tűzjelzéstől az utómunkálatok befejezéséig folyamatos felderítéssel kell biztosítani az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos feladatok meghatározásához és biztonságos és hatékony végrehajtásához szükséges adatokat, információkat.

Helyszíni felderítés nélkül a beavatkozás megkezdésére nem adható utasítás.

A felderítésnek ki kell terjednie az élet-, robbanás- és omlásveszély, valamint veszélyes anyag jelenlétének megállapítására, a tűz körülményeire, környezetére, az időjárási viszonyokra, valamint az egyéb befolyásoló tényezőkre.

A tűzeset helyszínén a felderítést lehetőleg a tűzoltás irányítója és legalább egy fő végezze

A felderítés saját munkaterületén minden munkavállalónak kötelessége. Ennek során észlelteket a tűzoltás irányítójának jelentenie kell.

### **Életmentés**

Első és legfontosabb feladat a közvetlenül vagy közvetetten életveszélybe került személyek mentése, akár anyagi kár okozásával is.

Olyan mentési módot kell választani, ami a mentendő és a mentést végző személyekre nézve a legkisebb kockázattal jár.

Mentésre, kiürítésre mindig a legbiztonságosabb, legkedvezőbb természetes útvonalat kell választani. A mentési útvonalak biztonságát a mentés teljes ideje alatt biztosítani kell.

A mentési sorrendet a tűzoltás irányítója dönti el. A veszélyeztetett személy mentését - annak akarata ellenére is - végre kell hajtani.

A mentést, ha kényszerítő körülmény másként nem indokolja, legalább két személynek kell végrehajtania.

Szükség esetén a tűzoltás irányítója gondoskodjon az elsősegélynyújtásról illetve a mentők értesítéséről.

### **Tűzoltás**

A rendelkezésre álló, erre alkalmas eszközökkel a tűz terjedését meg kell akadályozni, az égést meg kell szüntetni, illetőleg az égés feltételét (feltételeit) ki kell zárni.

A tűzoltáshoz igénybe vehető tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok elhelyezkedését a mellékelt helyszínrajz, illetve alaprajzok tartalmazzák.

A tűzoltás során a szükséges erőket, eszközöket, oltóanyagokat tervszerűen kell alkalmazni.

Az oltási módszer(ek) közül azt (azokat) kell alkalmazni, amellyel (amelyekkel) a tűzoltás az emberéletet, a testi épséget a lehető legkisebb mértékben veszélyezteti, és a lehető legrövidebb idő alatt, a lehető legkisebb kárral, a lehető legkevesebb erővel, eszközzel, a lehető leggazdaságosabban végezhető el.

A tűz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók és az ott tartózkodók testi épségének megóvása érdekében a tűzoltás irányítója gondoskodik az érintett helyiségek, épületrészek elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítéséről.

A tűzvédelmi főkapcsoló helye a mellékelt helyszínrajzon, illetve alaprajzokon található.

### **Tárgyak és anyagok mentése**

A tűzoltás irányítója elrendelheti a tűz által veszélyeztetett anyagok, eszközök mentését.

Tárgyak és anyagok mentésénél emberélet és testi épség nem veszélyeztethető.

A tárgyak, anyagok mentésénél mentési sorrendet a tűzoltás irányítója dönti el az értékük figyelembevételével.

A megmentett anyagok, eszközök őrzéséről gondoskodni kell.

### **Rendfenntartás**

A tűzoltás irányítója szükség esetén intézkedjen rend fenntartására, szükség esetén a rendőrség értesítésére.

A tűzoltóság közreműködése nélkül eloltott tűz esetén a tüzeset helyszínét biztosítani kell a tűzvizsgálat megkezdéséig.

## **FŐBB VESZÉLYFORRÁSOK**

### **Feszültség alatt lévő villamos hálózatok, elektromos berendezések**

A tűz helyszínén, közvetlen környezetében a beavatkozók és az ott tartózkodók testi épségének megóvása érdekében gondoskodni kell az elektromos vezetékek, szerelvények, készülékek, berendezések, helyiségek stb. elektromos leválasztásáról, illetve feszültségmentesítéséről.

Az elektromos leválasztást 400 V névleges feszültségig a tűzvédelmi főkapcsolóval a tűzoltás irányítója által kijelölt munkavállaló végzi el.

A feszültségmentesítés végrehajtásának tényét a tűzoltás irányítójának a tűzoltásban résztvevők tudomására kell hoznia.

A véletlen feszültség alá helyezés megakadályozása érdekében gondoskodni kell a tűzvédelmi főkapcsoló őrzéséről.

Kisfeszültségű berendezés tűzének oltása, illetve közvetlen környezetében a tűz terjedésének megakadályozása az elektromos leválasztás után - villamos biztonságtechnikai szempontból - megkezdhető.

Minden olyan villamos berendezést és/vagy berendezésrészt, amelynél a feszültség alá helyezés műveletsorából már egyet elvégeztek feszültség alatt állónak kell tekinteni mindaddig, amíg, a feszültségmentesítést a kezelő szakszemélyzet nem végezte el.

Feszültség alatt lévő kisfeszültségű berendezés megközelítése esetén a biztonsági távolság szigetelt vezeték esetén 0,3 m, csupasz vezeték esetén 0,9 m.

Feszültség alatt lévő berendezések tűzét, valamint az ezek közelében keletkezett tüzeket a munkavállalóknak vízzel oltani tilos. A készenlétben tartott feszültség alatti elektromos berendezések oltására alkalmas kézi tűzoltó készülékek típustól függően a készüléken feltüntetett korlátozásokkal alkalmazhatók.

A tűzoltás befejezése után a feszültség alatti villamos berendezést és nedves környezetét tilos megközelíteni.

### **FELADATOK A TŰZOLTÓSÁG MEGÉRKEZÉSÉT KÖVETŐEN**

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltás irányítását átveszi a tűzoltásvezető, aki a feladatának ellátáshoz szükséges minden intézkedést megtehet.

A tűzoltás színhelyén más személy intézkedéseket csak a tűzoltás vezetőjének előzetes egyetértésével tehet.

A tűzoltóság megérkezése után létesítmény Tűzriadó Tervét a tűzoltás irányítója adja át a tűzoltásvezetőnek, közölje a rendelkezésére álló, az életmentéssel és a tűzoltással kapcsolatos adatokat, információkat.

Az intézmény munkavállalói a tűzoltásban, a műszaki mentésben ellenszolgáltatás nélkül, életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

A tűzoltásvezető az intézmény eszközeit, felszereléseit, anyagait a tűzoltáshoz igénybe veheti.


### **MELLÉKLETEK**

A Tűzriadó Tervhez mellékelni kell a létesítmény helyszínrajzát, az épület, épületrész szintenkénti alaprajzait a tűzvédelmi szempontból fontos berendezések (eszközök), központi elzárók (kapcsolók), a vízszerezési helyek és az egyéb oltóanyagtároló helyek, a főbb veszélyforrások, a kiürítési útvonalak, és az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek megengedett maximális befogadóképességének megjelölésével.

# TŰZRIADÓ TERV HELYSZÍNRAJZ

**BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.**


**AZ ÉPÜLETEN NAPELEMES RENDSZER ÜZEMEL!**

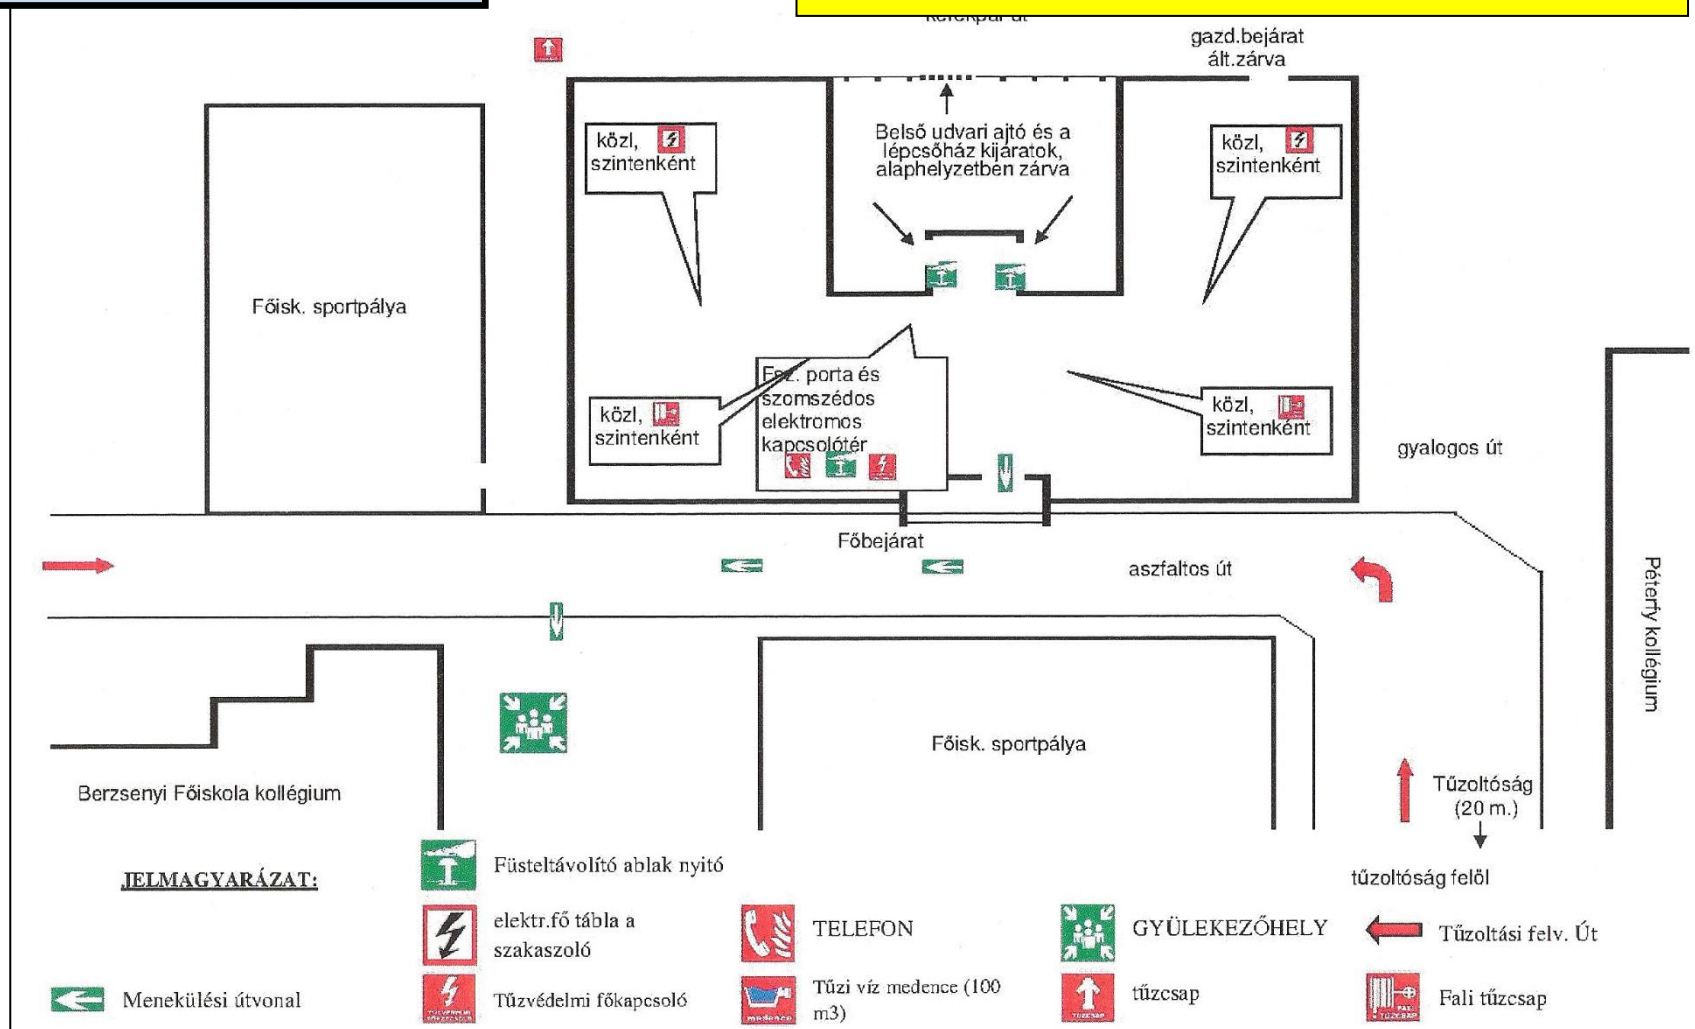

**MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112**

# TŰZRIADÓ TERV FÖLDSZINT ALAPRAJZ

BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.

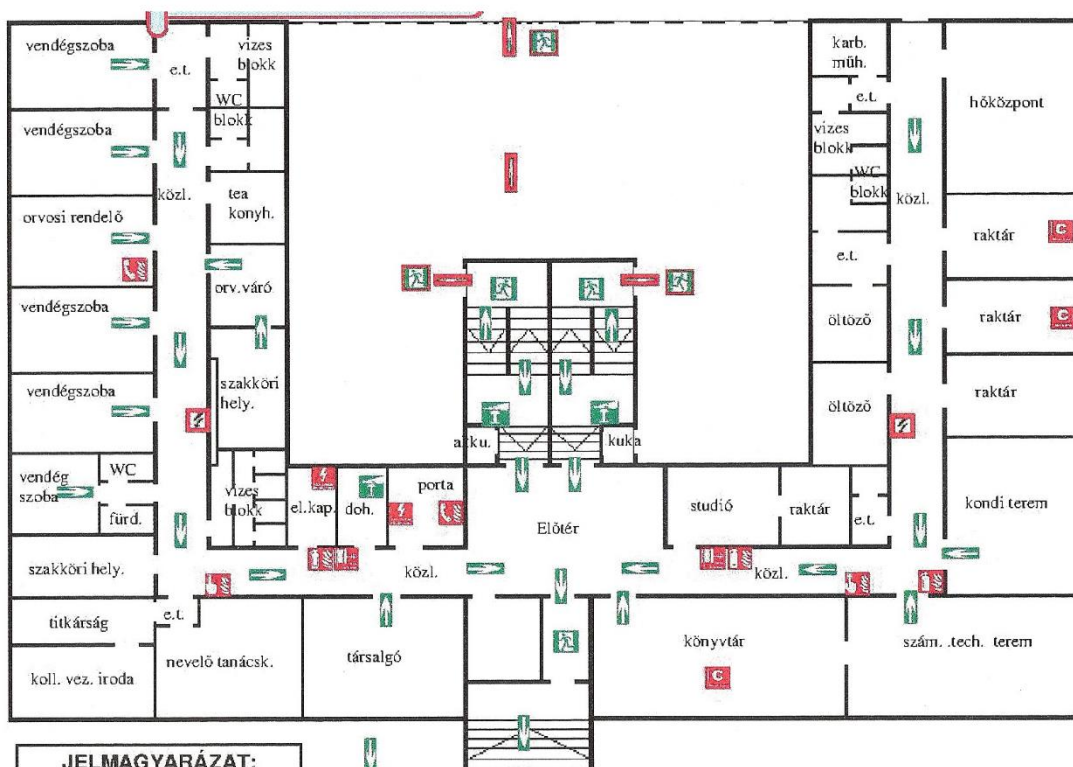

## JELMAGYARÁZAT:

- Tűzveszély. tűzv. oszt.
  - Gyülekező hely
  - Menekülési irány
  - Menekülési út
  - Tűzoltó készülék
  - Fali tűzcsap
  - Elektr. tűzv. főkapcs.
  - Elektr. szakszol. kapcs.
  - 15 m-re pálya mellett
  - Füsteltáv. ablak nyitó
  - kézi tűzj. csengő
- Ha a földszinti főbejáraton keresztül az épület elhagyása akadályoztatva van, a terület füsttel telítődött stb. akkor a portás által kinyitott lépcsőházi ajtókon és udvari ajtón keresztül kell elhagyni az épületet és közvetlen környezetét.


## Tűz észlelése, vagy a tűzjelzés észlelése esetén végzendő tevékenység (tűzriadó terv szerint):

Meggyőződni a tűz helyéről, jellemzőiről (nagyság, terjedési irány, veszélyeztetés), a használható menekülési utakról. Riasztani a környezetet (közeleli területet, dolgozókat, diákokat, látogatókat felhívással a segítségnyújtásra illetve menekülésre, az épület elhagyására, (nyíllal jelölt irányok). Szükség szerint gondoskodni a gyermekek, mozgásukban korlátozott lakók menekítéséről, a szervezeti egységek, szintek (lány-fiú) riasztásáról. Az egész épület csak a porta helyiségből 3 rövid ismétlődő csengő jellel, hangosbemondó rendszerrel és "tűzi lármával" riasztható! Amit erőlyesen a pánik hangulat kialakulásának elkerülésével kell alkalmazni! Tűzjelzést kell adni a tűzoltóság felé (telefon vagy küldönc útján), ami a szinten lévő tűzjelző ablakának betörésével, a porta helyiségben lévő dolgozón keresztül is biztosítható. A jelzést lehetőleg pontos információval kell kiegészíteni a portás részére. A menekülési lépcsőházakban a földszinten lévő hő és füst elvezető ablakokat nyitni kell, az elsőnek odaérkezőnek. Megkísérelni a tűzoltóságot tűzoltó készülékkel és/vagy fali tűzcsap használatával áramtalanítás után. Ha sikeres volt, megkezdni a szellőztetést. Sikertelen oltás esetén is áramtalanítani kell. A menekülési útvonalon a már kiürített területen az ajtókat, ablakokat betett állapotban kell hagyni. Az épület teljes kiürítése után a gyülekezési helyen (sportpálya melletti szabad terület), létszámmellenőrzést kell tartani a nyugvó létszám egyeztetésével. A kiérkező tűzoltás vezetőt el kell látni információval, a tűzesettel kapcsolatos addig tett intézkedésekről, létszámmellenőrzéskor tapasztaltakról.

MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112

# TŰZRIADÓ TERV I. EMELET ALAPRAJZ

**BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.**

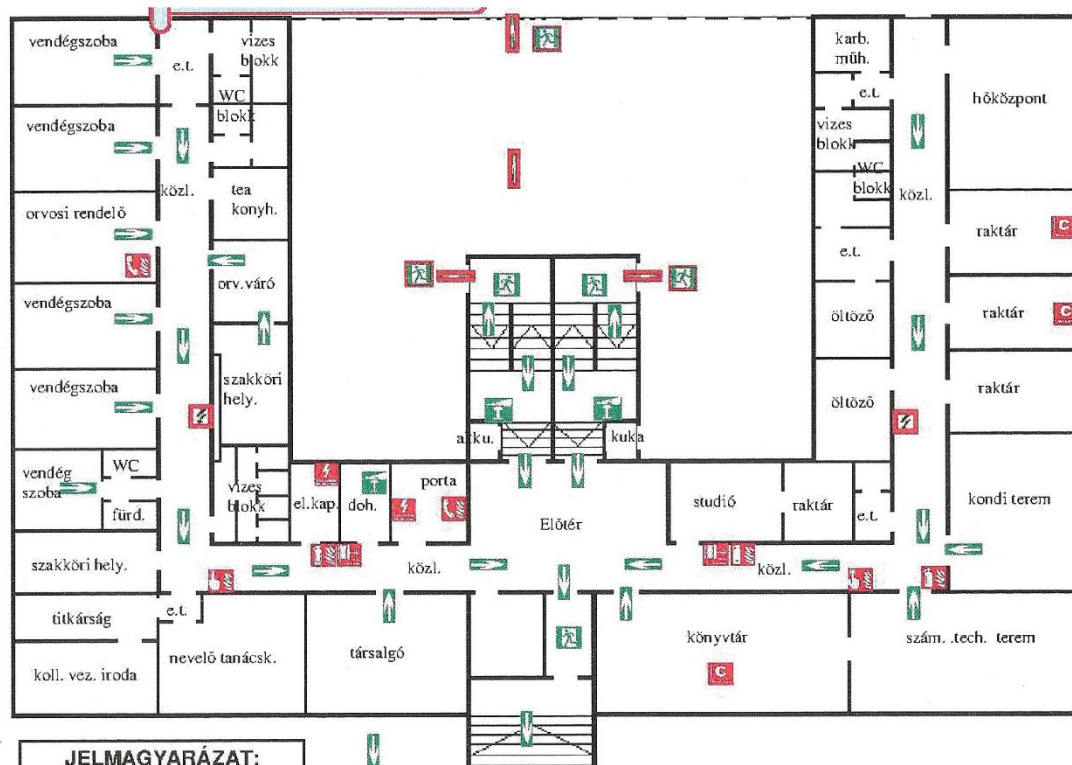

## JELMAGYARÁZAT:

-  Tűzveszély. tűzv. oszt.
-  15 m-re pálya mellett
-  Gyülekező hely
-  Menekülési irány
-  Menekülési út
-  tűzjelzésre is haszn.tel.
-  füsteltáv.ablak nyitó
-  tűzoltó készülék
-  Fali tűzcsap
-  Elektr. tűzv. főkapcs.
-  Elektr.szakszoló.kapcs.
-  kézi tűzj. csengő
-  Ha a földszinti főbejáraton keresztül az épület elhagyása akadályoztatva van, a terület füsttel telítődött stb. akkor a portás által kinyitott lépcsőházi ajtókon és udvari ajtón keresztül kell elhagyni az épületet és közvetlen környezetét.

## Tűz észlelése, vagy a tűzjelzés észlelése esetén végzendő tevékenység (tűzriadó terv szerint):


Meggyőződni a tűz helyéről, jellemzőiről (nagyság, terjedési irány, veszélyeztetés), a használható menekülési utakról. Riasztani a környezetet (közele területet, dolgozókat, diákokat, látogatókat felhívással a segítségnyújtásra illetve menekülésre, az épület elhagyására, (nyíllal jelölt irányok). Szükség szerint gondoskodni a gyermekek, mozgásukban korlátozott lakók menekítéséről, a szervezeti egységek, szintek (lány-fiú) riasztásáról. Az egész épület csak a porta helyiségből 3 rövid ismétlődő csengő jellel, hangsbemondó rendszerrel és "tűzi lármával" riasztható! Amit erőlyesen a pánik hangulat kialakulásának elkerülésével kell alkalmazni! Tűzjelzést kell adni a tűzoltóság felé (telefon vagy küldönc útján), ami a szinten lévő tűzjelző ablakának betörésével, a porta helyiségben lévő dolgozón keresztül is biztosítható. A jelzést lehetőleg pontos információval kell kiegészíteni a portás részére. A menekülési lépcsőházakban a földszinten lévő hő és füst elvezető ablakokat nyitni kell, az elsőnek odaérkezőnek. Megkísérelni a tűzoltóságot tűzoltó készülékkel és/vagy fali tűzcsap használatával áramtalanítás után. Ha sikeres volt, megkezdni a szellőztetést. Sikertelen oltás esetén is áramtalanítani kell. A menekülési útvonalon a már kiürített területen az ajtókat, ablakokat betett állapotban kell hagyni. Az épület teljes kiürítése után a gyülekezési helyen (sportpálya melletti szabad terület), létszámmellenőrzést kell tartani a nyugvó létszám egyeztetésével. A kiérkező tűzoltás vezetőt el kell látni információval, a tűzesettel kapcsolatos addig tett intézkedésekről, létszámmellenőrzéskor tapasztaltakról.

**MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112**

# TŰZRIADÓ TERV

## II. EMELET ALAPRAJZ

**BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.**

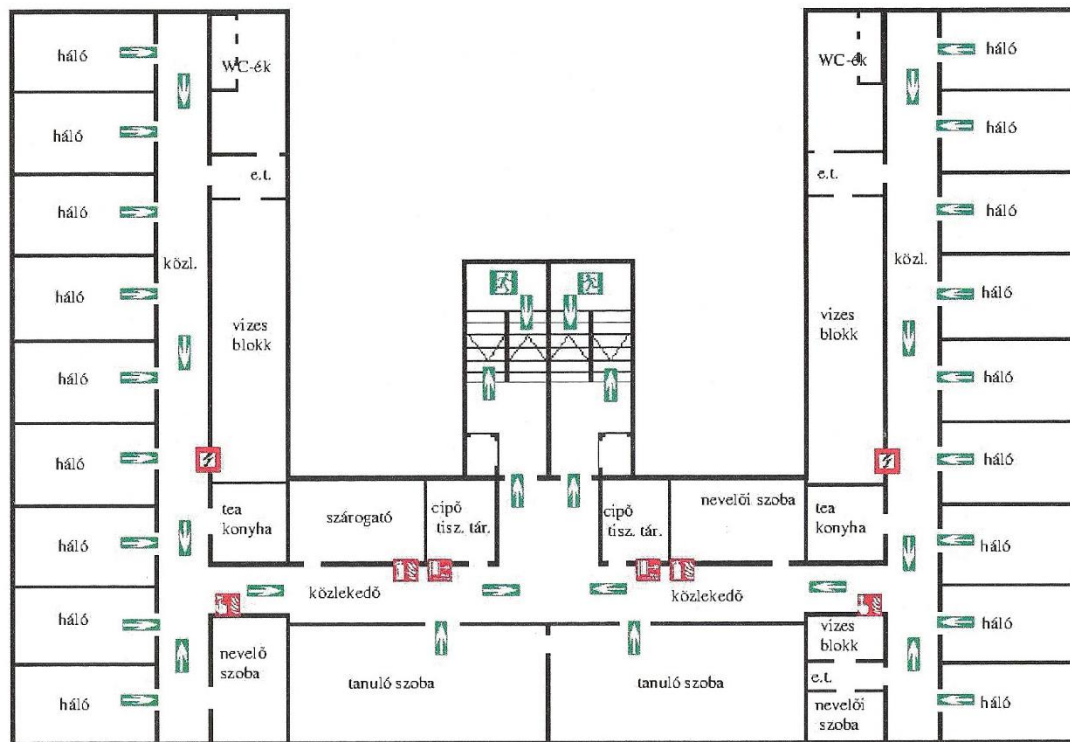

### JELMAGYARÁZAT:

- |  |                  |  |                  |  |                         |
|--|------------------|--|------------------|--|-------------------------|
|  | Menekülési irány |  | Menekülési út    |  | kézi tűzj. csengő       |
|  | Fali tűzcsap     |  | tűzoltó készülék |  | Elektr.szakszoló.kapcs. |

Ha a földszinti főbejáraton keresztül az épület elhagyása akadályoztatva van, a terület füsttel telítődött stb. akkor a portás által kinyitott lépcsőházi ajtókon és udvari ajtón keresztül kell elhagyni az épületet és közveden környezetét.


### Tűz észlelése, vagy a tűzirtás észlelése esetén végzendő tevékenység (tűzriadó terv szerint):

Meggyőződni a tűz helyéről, jellemzőiről (nagyság, terjedési irány, veszélyeztetés), a használható menekülési utakról. Riasztani a környezetet (közeli területet, dolgozókat, diákokat, látogatókat felhívással a segítségnyújtásra illetve menekülésre, az épület elhagyására, (nyíllal jelölt irányok). Szükség szerint gondoskodni a gyermekek, mozgásukban korlátozott lakók menekítéséről, a szervezeti egységek, szintek (lány-fiú) riasztásáról. Az egész épület csak a porta helyiségből 3 rövid ismétlődő csengő jellel, hangosbemondó rendszerrel és "tűzi lármával" riasztható! Amit erőlyesen a pánik hangulat kialakulásának elkerülésével kell alkalmazni! Tűjelzést kell adni a tűzoltóság felé (telefon vagy küldönc útján), ami a szinten lévő tűzjelző ablakának betörésével, a porta helyiségben lévő dolgozón keresztül is biztosítható. A jelzést lehetőleg pontos információval kell kiegészíteni a portás részére. A menekülési lépcsőházakban a földszinten lévő hő és füst elvezető ablakokat nyitni kell, az elsőnek odaérkezőnek. Megkísérelni a tűzoltását tűzoltó készülékkel és/vagy fali tűzcsap használatával áramtalanítás után. Ha sikeres volt, megkezdeni a szellőztetést. Sikertelen oltás esetén is áramtalanítani kell. A menekülési útvonalon a már kiürített területen az ajtókat, ablakokat betett állapotban kell hagyni. Az épület teljes kiürítése után a gyülekezési helyen (sportpálya melletti szabad terület), létszámmellenőrzést kell tartani a nyugvó létszám egyeztetésével. A kiérkező tűzoltás vezetőt el kell látni információval, a tüzessel kapcsolatos addig tett intézkedésekről, létszámmellenőrzéskor tapasztaltakról.

**MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112**

# TÚZRIADÓ TERV III. EMELET ALAPRAJZ

BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.

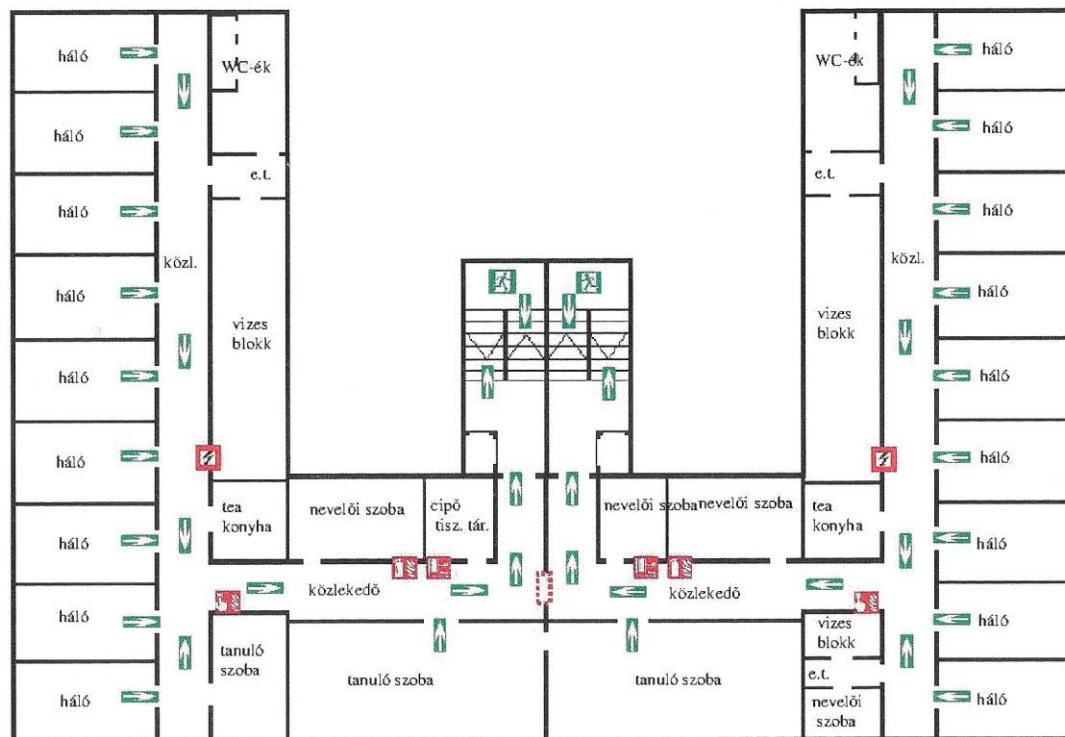

## JELMAGYARÁZAT:

Menekülési irány

Menekülési út

kézi tűzj. csengő

Fali tűzcsap

tűzoltó készülék

Elektr.szakszoló.kapcs.

zárt ajtó

Ha a földszinti főbejáraton keresztül az épület elhagyása akadályoztatva van, a terület füsttel telítődött stb. akkor a portás által kinyitott lépcsőházi ajtókon és udvari ajtón keresztül kell elhagyni az épületet és közvetlen környezetét.


## Tűz észlelése, vagy a tűzjármű észlelése esetén végzendő tevékenység (tűzriadó terv szerint):

Meggyőződni a tűz helyéről, jellemzőiről (nagyság, terjedési irány, veszélyeztetés), a használható menekülési utakról. Riasztani a környezetet (közeli területet, dolgozókat, diákokat, látogatókat felhívással a segítségnyújtásra illetve menekülésre, az épület elhagyására, (nyíllal jelölt irányok). Szükség szerint gondoskodni a gyermekek, mozgásukban korlátozott lakók menekítéséről, a szervezeti egységek, szintek (lány-fiú) riasztásáról. Az egész épület csak a porta helyiségből 3 rövid ismétlődő csengő jellel, hangosbemondó rendszerrel és "tűzi lármával" riasztható! Amit erőlyesen a pánik hangulat kialakulásának elkerülésével kell alkalmazni! Tűzjelzést kell adni a tűzoltóság felé (telefon vagy küldőnc útján), ami a szinten lévő tűzjelző ablakának betörésével, a porta helyiségben lévő dolgozón keresztül is biztosítható. A jelzést lehetőleg pontos információval kell kiegészíteni a portás részére. A menekülési lépcsőházakban a földszinten lévő hő és füst elvezető ablakokat nyitni kell, az elsőnek odaérkezőnek. Megkísérelni a tűzoltását tűzoltó készülékkel és/vagy fali tűzcsap használatával áramtalanítás után. Ha sikeres volt, megkezdeni a szellőztetést. Sikertelen oltás esetén is áramtalanítani kell. A menekülési útvonalon a már kiürített területen az ajtókat, ablakokat betett állapotban kell hagyni. Az épület teljes kiürítése után a gyülekezési helyen (sportpálya melletti szabad terület), létszámmellenőrzést kell tartani a nyugvó létszám egyeztetésével. A kikerülő tűzoltás vezetőt el kell látni információval, a tűzesettel kapcsolatos addig tett intézkedésekről, létszámmellenőrzéskor tapasztaltokról.

MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112

# TŰZRIADÓ TERV IV. EMELET ALAPRAJZ

BERZSENYI DÁNIEL KOLLÉGIUM  
SZOMBATHELY, ADY TÉR 2.

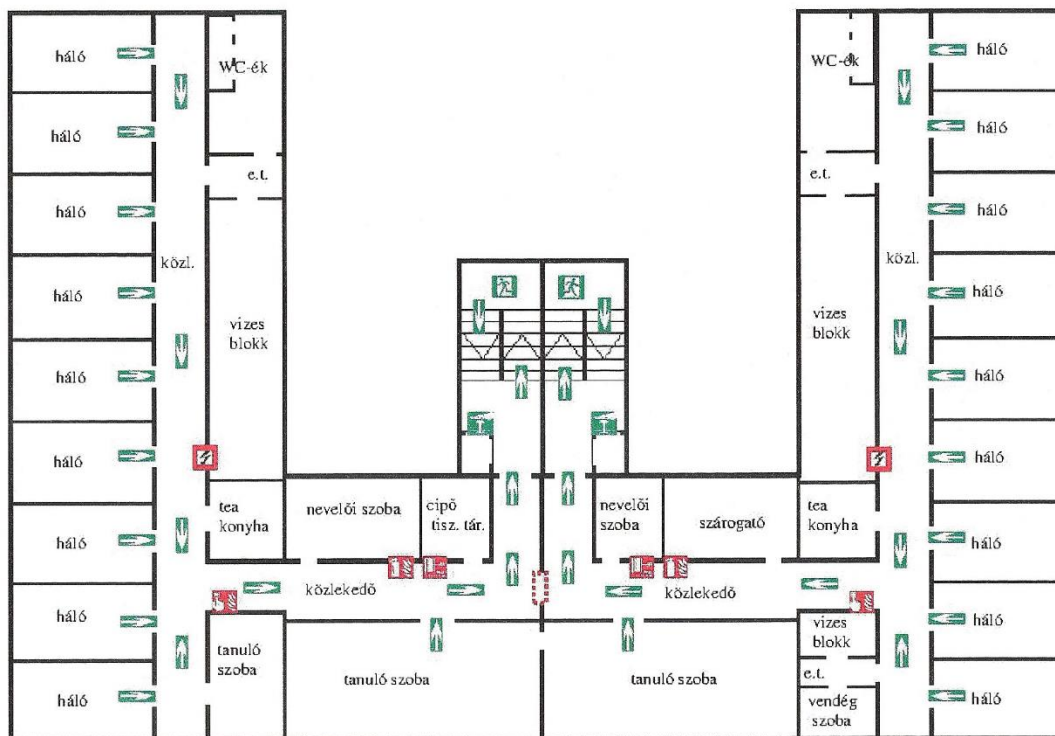

## JELMAGYARÁZAT:

-  Menekülési irány
-  Menekülési út
-  kézi tűzj. csengő
-  füsteltáv. ablak nyitó
-  Fali tűzcsap
-  tűzoltó készülék
-  Elektr.szakszoló.kapcs.
-  zárt ajtó

Ha a földszinti főbejáraton keresztül az épület elhagyása akadályoztatva van, a terület füsttel telítődött stb. akkor a portás által kinyitott lépcsőházi ajtókon és udvari ajtón keresztül kell elhagyni az épületet és közveden környezetét.

Tűz észlelése, vagy a tűzoltó észlelése esetén végzendő tevékenység (tűzriadó terv szerint):  
Meggyőződni a tűz helyéről, jellemzőiről (nagyság, terjedési irány, veszélyeztetés), a használható menekülési utakról. Riasztani a környezetet (közeli területet, dolgozókat, diákokat, látogatókat felhívással a segítségnyújtásra illetve menekülésre, az épület elhagyására, (nyíllal jelölt irányok). Szükség szerint gondoskodni a gyermekek, mozgásukban korlátozott lakók menekítéséről, a szervezeti egységek, szintek (lány-fiú) riasztásáról. Az egész épület csak a porta helyiségből 3 rövid ismétlődő csengő jellel, hangosbemondó rendszerrel és "tűzi lármával" riasztható! Amit erőlyesen a pánik hangulat kialakulásának elkerülésével kell alkalmazni! Tűzjelzést kell adni a tűzoltóság felé (telefon vagy küldönc útján), ami a szinten lévő tűzjelző ablakának betörésével, a porta helyiségben lévő dolgozón keresztül is biztosítható. A jelzést lehetőleg pontos információval kell kiegészíteni a portás részére. A menekülési lépcsőházakban a földszinten lévő hő és füst elvezető ablakokat nyitni kell, az elsőnek odaérkezőnek. Megkísérelni a tűzoltást tűzoltó készülékkel és/vagy fali tűzcsap használatával áramtalanítás után. Ha sikeres volt, megkezdeni a szellőztetést. Sikertelen oltás esetén is áramtalanítani kell. A menekülési útvonalon a már kiürített területen az ajtókat, ablakokat betett állapotban kell hagyni. Az épület teljes kiürítése után a gyülekezési helyen (sportpálya melletti szabad terület), létszámmellenőrzést kell tartani a nyugvó létszám egyeztetésével. A kikerülő tűzoltás vezető el kell látni információval, a tűzesettel kapcsolatos addig tett intézkedésekről, létszámmellenőrzéskor tapasztaltokról.

MENTŐK ☎ 104 TŰZOLTÓSÁG ☎ 105 RENDŐRSÉG ☎ 107 SEGÉLYHÍVÓ ☎ 112